




Felülnézet

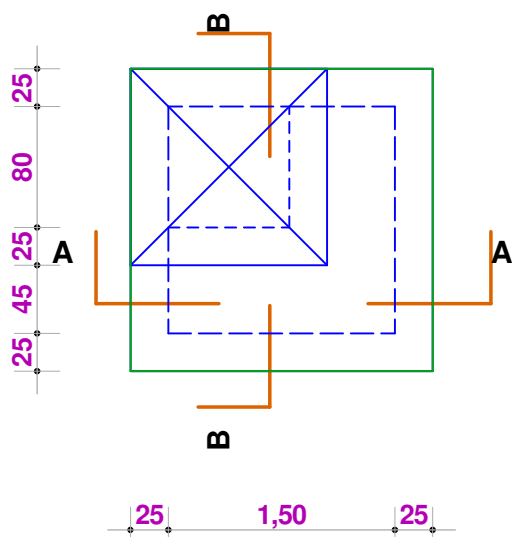


Alaprajz

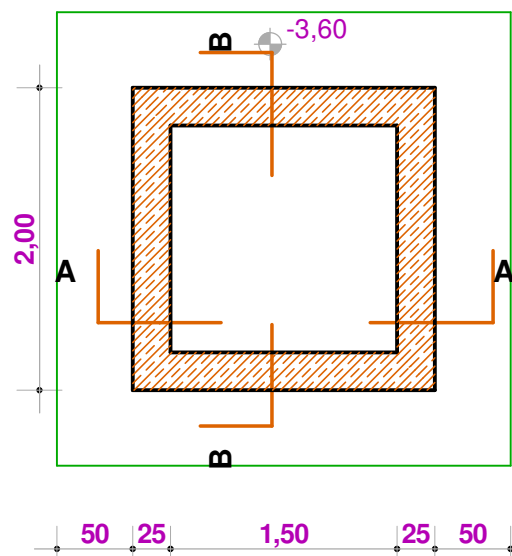

B-B metszet

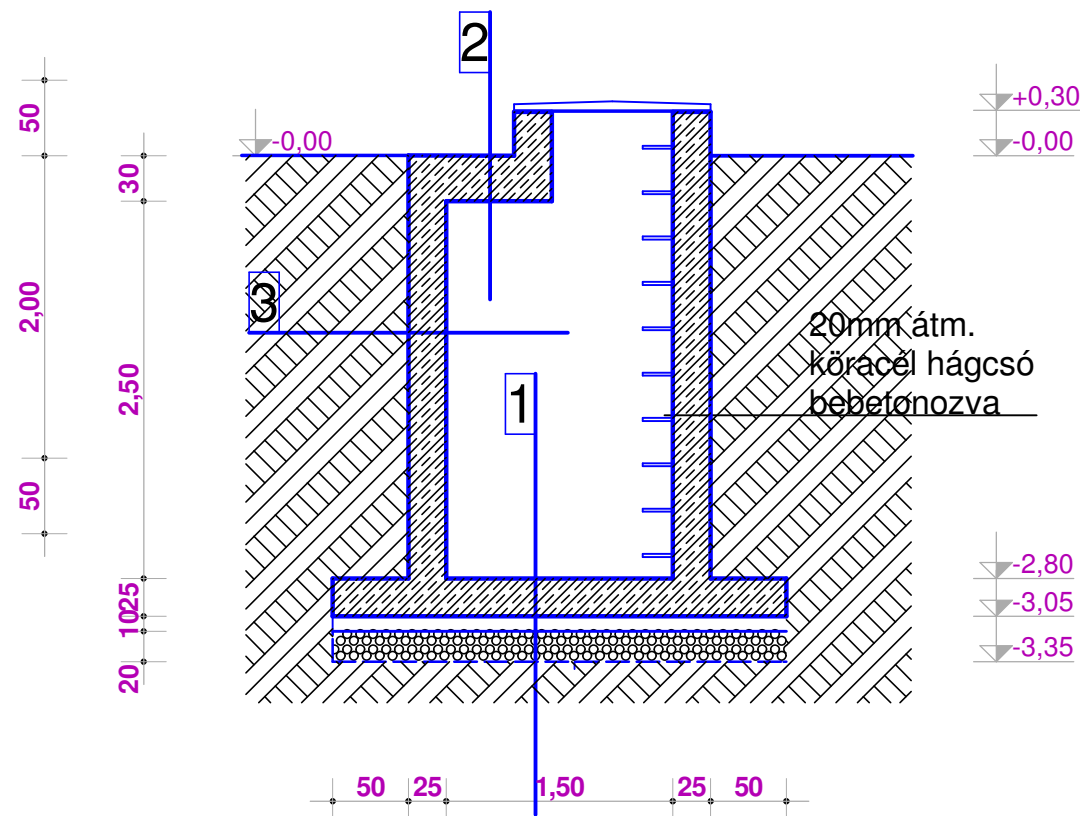

A-A metszet

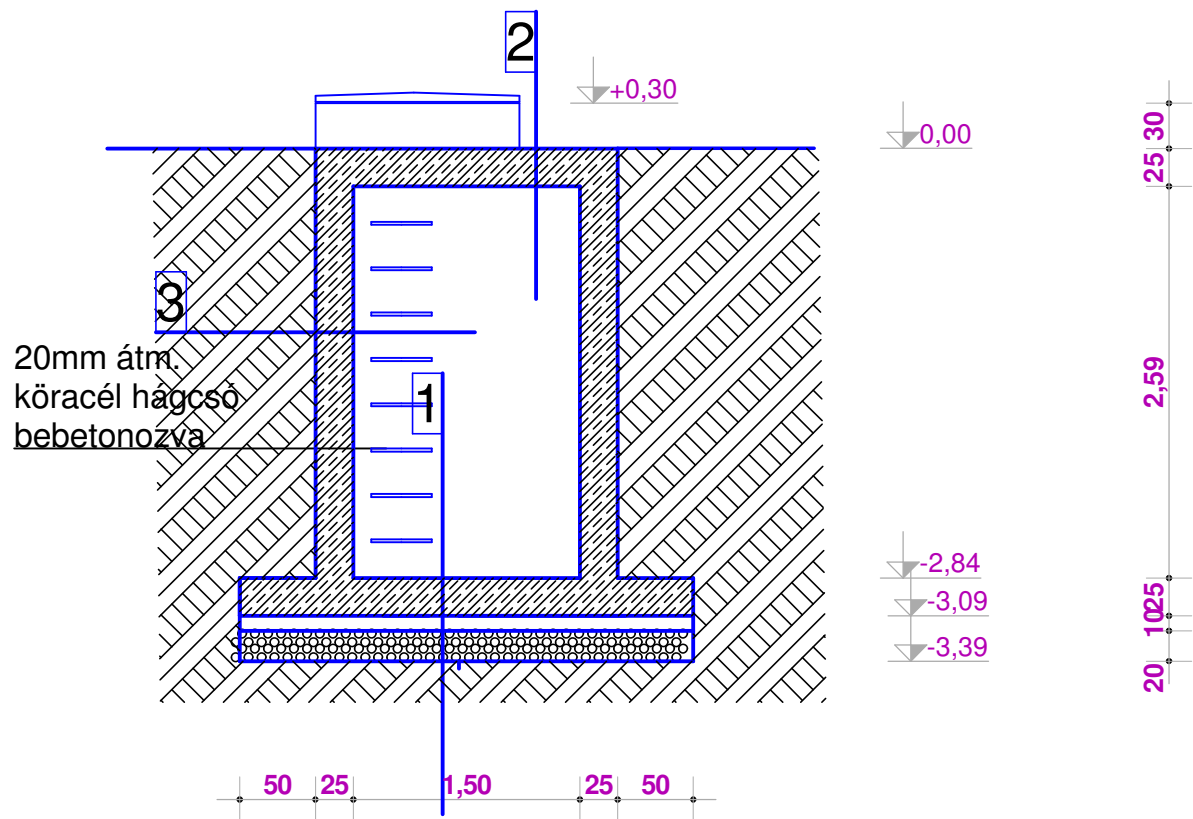

## Megjegyzés:

- Anyagminőségek  
Szerelő beton: C10/12  
Vasbeton: C30/37-XV2-XF3-XA1-24/F3  
Betonacél: B 500 (B 60.50.)
- A medence járműterhelésre nem méretezett, ezért forgalomtól védett helyen kell elhelyezni.
- A műtárgyépítés +0,00 szintje környező terepszint.
- Betontakarás: 5 cm
- Aknahágcsó: 18 mm átm. köracélból készítendő.

- 2 rtg PLANISEAL 88 vízzáró habarcs  
30 cm vasbeton lemez  
- 1 rtg VILLAS E-PV 4 F/K Extra bitumenes lemez szigetelés  
- 1 rtg MAPEI Plastimul Primer oldószermentes bitumenes alapozó  
- 10 cm szerelőbeton  
- 20 cm kavicságyazat  
- termett talaj

- 30 cm vasbeton lemez  
2 rtg PLANISEAL 88 vízzáró habarcs

- földviisszatöltés  
- 1 rtg VILLAS E-PV 4 F/K Extra bitumenes lemez szigetelés  
- 1 rtg MAPEI Plastimul Primer oldószermentes bitumenes alapozó  
- 30 cm vasbeton lemez  
- 2 rtg PLANISEAL 88 vízzáró habarcs

±0,00 m = elővárakozó burkolatához csatlakozó  
fedett etetőtér burkolatszintje

Tervező:  Paronai István okl. építész-mérnök É-05-0096 3532 Miskolc, Győri kapu 114/b I/3. Tel : (46) 331-094, (20) 9255-887 e-mail : steve.paronai@gmail.com Adószám: 71647854-1-25		Terv megnevezése:  Esztár külterület 059/5 és 069/1 hrsz-ú szarvasmarha tartó telep korszerűsítésével kapcsolatos kiviteli terv.  2.ütem - fejtőház, szennyvízárkák és ivóvíz kezelő ház		Törzsszám:  <b>P-94</b>
Építtető: Berettyómenti Zrt. 4124 Esztár, Bocskai u. 2.		Rajz megnevezése:  5 m3-es szennyvízárkna	Rajzszám:  <b>E - 9</b>	Dátum:  2018. 03.
				Lépték:  1:50